
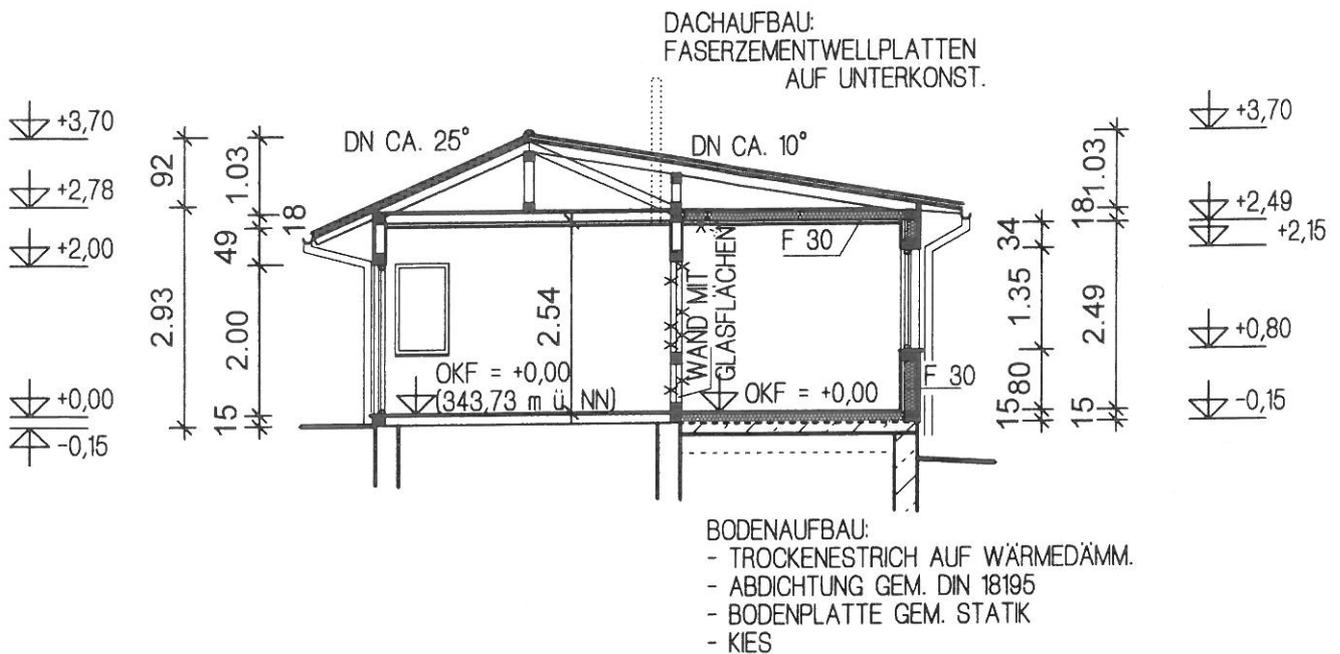


HÖCHSTWERTE DER WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENTEN GEM. ENEC (ANBAU):

WÄNDE:	$U_{max} \leq 0,24 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
FENSTER:	$U_{max} \leq 1,30 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
DECKEN GEGEN UNBEHEIZTE RÄUME:	$U_{max} \leq 0,24 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
FUSSBODENAUFBAUTEN:	$U_{max} \leq 0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$




SCHNITT

LEGENDE:


BESTAND IN HOLZBAUWEISE	ANBAU IN HOLZBAUWEISE
BESTAND MASSIV	FLUCHT- UND RETTUNGSWEG
ABBRUCH	FEUERLÖSCHER

ANFORDERUNGEN AN DIE BAUTEILE GEMÄSS BauO NRW:

TRAGENDE UND AUSSTEIFENDE STÜTZEN UND WÄNDE GEM. BauO NRW § 29, Sp. 3, Zeile 1a	F
DECKEN GEM. BauO NRW § 34, Sp. 3, Zeile 4	KE
DÄCHER GEM. BauO NRW § 35	HARTE BEDACHL

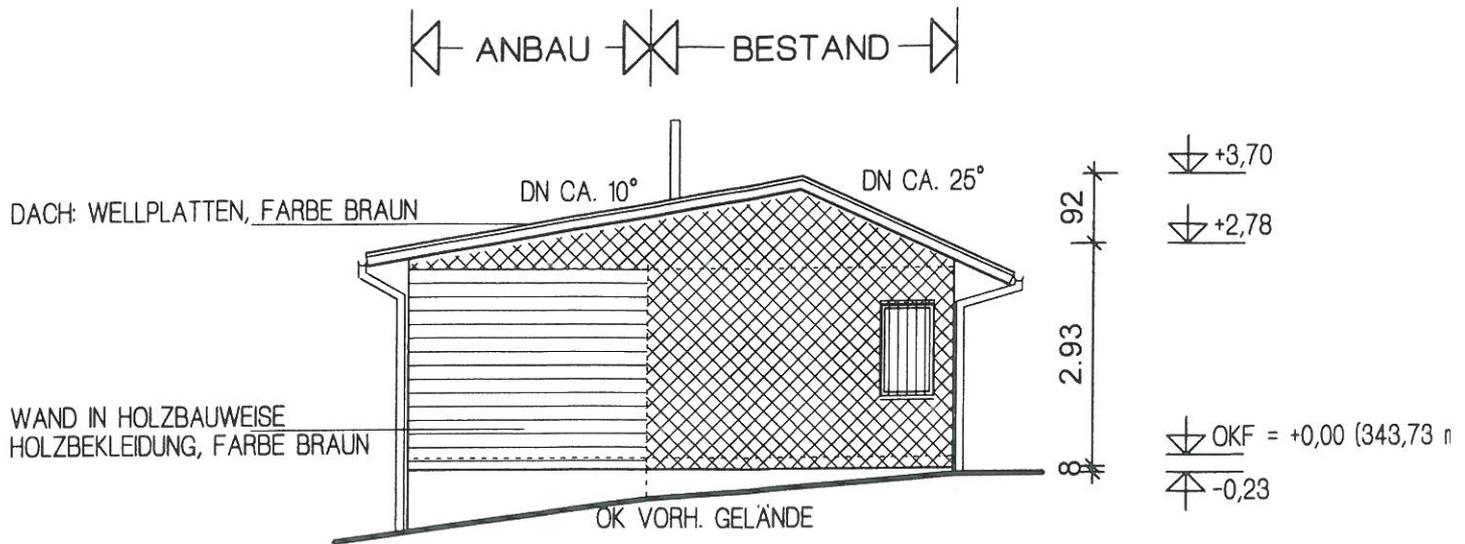

ANSICHT OST

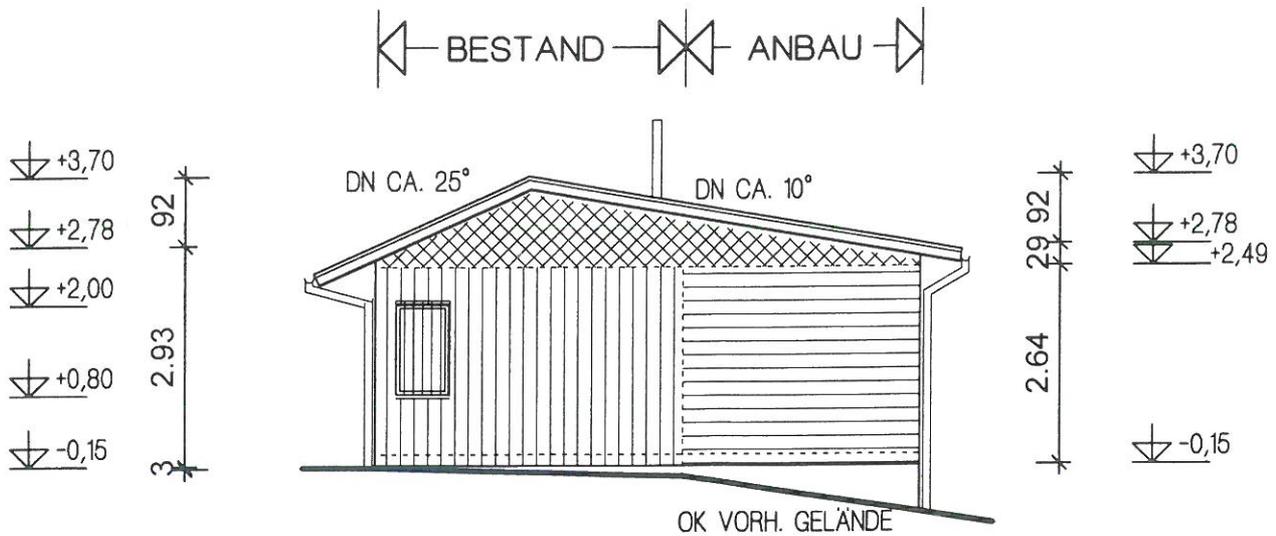

ANSICHT WEST


LEGENDE:

- | | |
|---|---|
|  BESTAND IN HOLZBAUWEISE |  ANBAU IN HOLZBAUWEISE |
|  BESTAND MASSIV |  FLUCHT- UND RETTUNGSWEG |
|  ABBRUCH |  FEUERLÖSCHER |


ANFORDERUNGEN AN DIE BAUTEILE GEMÄSS BauO NRW:

- | | |
|---|-----------------|
| TRAGENDE UND AUSSTEIFENDE STÜTZEN UND WÄNDE GEM. BauO NRW § 29, Sp. 3, Zeile 1a | F3 |
| DECKEN GEM. BauO NRW § 34, Sp. 3, Zeile 4 | KEIN |
| DÄCHER GEM. BauO NRW § 35 | HARTE BEDACHUNG |

43,73 m ü. NN)

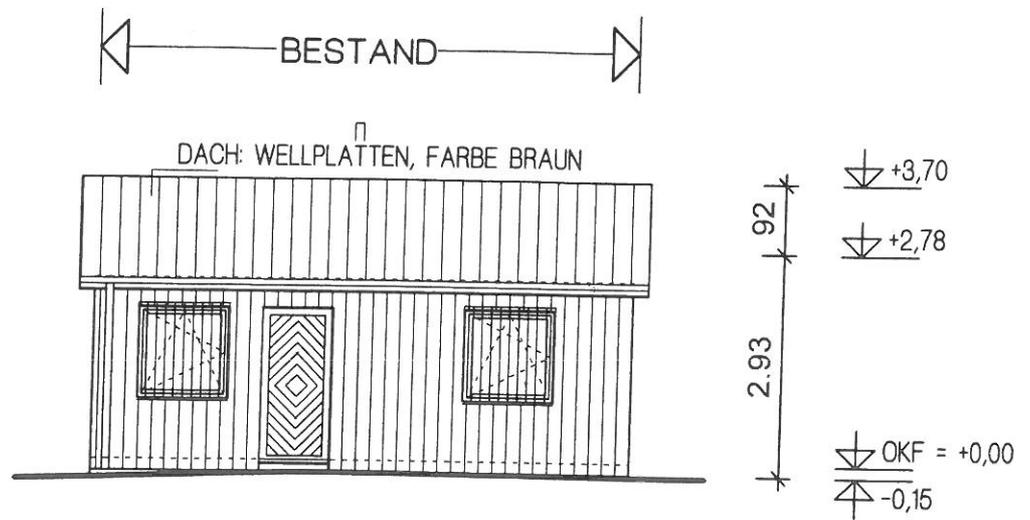

ANSICHT NORD

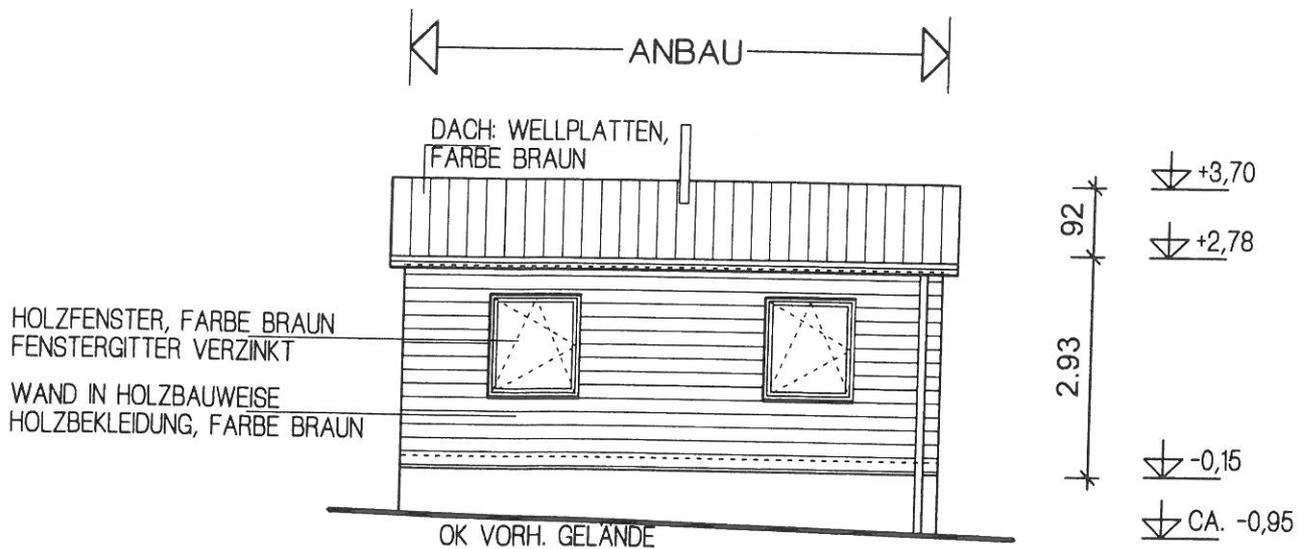

ANSICHT SÜD

KEINE AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG!

DIPL.-ING. ELKE STUMM und DIPL.-ING. JÖRG STUMM
ARCHITEKT und BAUINGENIEUR PARTNERSCHAFT

WERMELSKIRCHENER STR. 25, 51515 KÜR TEN

TEL.: 02268-6115 FAX: 02268-410

ERWEITERUNG DES BESTEHENDEN
BAUOBJEKT: VERWALTUNGSGE BÄUDES

971-13